
Kokousaika	29.1.2026 klo 17.00 - 17.43	
Kokouspaikka	Leppävirta, kunnanhallituksen kokoushuone	
Läsnä	Eija Koponen, puheenjohtaja Hannu Viirimaa, jäsen Osmo Puustinen, jäsen Virpi Ettanen, jäsen Anne Poikolainen, jäsen Aki Manninen, jäsen Marja Kiviniemi, jäsen Jarkko Laukkanen, jäsen Timo Hottinen, varajäsen Juha-Pekka Sopanen, I varapuheenjohtaja Erkki Hynninen, kunnanhallituksen edustaja Tiina Järveläinen, pöytäkirjanpitäjä Eila Kainulainen, esittelijä	
Muut osallistujat		
Poissa	Elisa Auvinen, jäsen Isto Markkanen, II varapuheenjohtaja Jukka Silmäri, jäsen	
Asiat	§ 1–12	
Allekirjoitus ja varmennus	Leppävirralla 29.1.2026	
	Eija Koponen puheenjohtaja	Tiina Järveläinen pöytäkirjanpitäjä
Pöytäkirjan tarkastajat		
	Hannu Viirimaa Nimi	Anne Poikolainen Nimi
	Pöytäkirja tarkastettu ja allekirjoitettu sähköisesti.	
Nähtävillä olo	Tämä pöytäkirja on 30.1.2026 lähtien nähtävillä Leppävirran kunnan verkkosivuilla www.leppavirta.fi .	

D/83/11.01.00/2020

10 § HULEVESIEN TARKKAILUSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN,
PIEKSÄMÄEN KERÄYS OY, PIEKSÄMÄKI

Keski-Savon ympäristölautakunta 29.1.2026

Hulevesien tarkkailuvollisuus

Pieksämäen Keräys Oy:llä on Keski-Savon ympäristölautakunnan myöntämä ympäristölupa (25.2.2021 § 17, D/83/11.01.00/2020) romumetallien ja jätteiden vastaanottamiseen, käsittelyyn ja varastointiin sekä esikäsittelmättömien romuajoneuvojen vastaanottamiseen. Ympäristöluvan lupamääräyksiä on muutettu Vaasan hallinto-oikeuden päätöksellä (1003/2022, 26.09.2022, Dnro 20428/03.04.04.19/2021). Korkein hallinto-oikeus hylkäsi valituslupahakemuksen (1432/2023, 16.05.2023, Dnro 3053/03.04.04.19/2022). Ympäristölupapäätös tuli siten lainvoimaiseksi 16.5.2023.

Lupamääräys 25:

Laitoksen alueelta valuvien hulevesien laatua on tarkkailtava säännöllisesti ulkopuolisen toimijan toimesta ja näytteenottoon tulee käyttää sertifioitua näytteenottajaa. Toiminnanharjoittajan on esitettävä hulevesien tarkkailusuunnitelma. Tarkkailusuunnitelma tulee esittää Pieksämäen kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen hyväksyttäväksi.

Lupamääräys 26:

Pintavesien tarkkailua on tehtävä erotinkaivojen jälkeen asennettavasta näytteenottokaivosta ennen maastoon johtamista. Näytteitä on otettava kerran vuodessa kevät- tai syysylivirtaamakauden aikaan. Näytteistä on analysoitava pH, kiintoaines, sähkönjohtavuus, ja mineraaliöljypitoisuus (C10-40) ja liukoiset metallit sekä kokonaisfosfori. Tulokset on toimitettava viipymättä tiedoksi Pieksämäen ympäristönsuojeluviranomaiselle (Keski-Savon ympäristötoimi).

Muita maastoon johdettavia pintavesiä on tarkkailtava kerran vuodessa kevät- tai syysylivalumakauden aikaan näytteenotolla kiinteistön laitokselta lähtevästä ojasta. Näytteenottopiste sovitaan Etelä-Savon ELY – keskuksen kanssa. Näytteistä tulee analysoida pH, sähkönjohtavuus, kemiallinen hapenkulutus (CODMn), öljyhiilivedyt, kokonaistyyppi ja –fosfori.

Näytteenotto ja analysointi on tehtävä CEN-, ISO-, SFS- tai sitä vastaavan kansallisen tai kansainvälisesti yleisesti käytössä olevan standardin mukaisesti ja suoritettava ulkopuolisen asiantuntijan toimesta.

Ensimmäinen näytteenotto pintavesistä ja kiinteistön laitokselta lähtevästä ojasta suoritetaan kaksi (2) kertaa vuoden kuluessa muutetun toiminnan

aloittamisesta siten, että näytteenotot ajoittuvat huhti-/toukokuulle ja loka- / marraskuulle.

Näytteenoton tulosten perusteella voidaan määritellä näytteenoton tiheys jatkossa.

Asian vireilletulo

Pieksämäen Keräys Oy toimitti 9.1.2026 lupamääräyksen 25 mukaisen hulevesien tarkkailusuunnitelman (päivätty 4.9.2025). Mahdolliset näytteenotto-paikat kartoitettiin maastossa 30.9.2025 toiminnanharjoittajan, näytteenot-tajan ja luvan valvojan kanssa. Etelä-Savon ELY-keskukselle lähetettiin 30.9.2025 sähköpostitse ehdotus näytteenottopisteistä, jonne hulevedet toi-minnanharjoittajan mukaan luontaisesti kerääntyvät. ELY-keskuksen mu-kaan ehdotettu hulevesitarkkailun näytteenottopaikka on perusteltu.

Hulevesien tarkkailusuunnitelma

Tarkkailusuunnitelman mukaan kiinteistön koko, jolla laitos sijaitsee, on 39 010 m². Laitoksen käytössä on tällä hetkellä noin 30 000 m². Laitoksen alueen muokkaaminen ja hulevesijärjestelmän rakentaminen on aloitettu. Hulevesien tarkkailusuunnitelmaa päivitetään rakennustöiden ja järjestel-män muutosten mukaan.

Tällä hetkellä suurin osa alueen hulevesistä ohjautuu laitoksen luode- ja pohjoispuolella oleviin ojiin sekä vähäisissä määrin myös kaakkoon suun-tautuviin ojiin. Laitoksen alueella hulevesijärjestelmä on rakenteilla. Piha-alueille on niiden korjauksen yhteydessä asennettu betonisia hiekanerotusti-lalla varustettuja sadevesikaivoja, joiden kautta hulevedet tullaan johtamaan öljyn- ja rasvanerotinkaivon kautta maastoon. Öljynerotinkaivoa ei ole vielä asennettu, koska laitoksella ei vielä esikäsittelä romuajoneuvoja.

Hulevesien käsittely tullaan toteuttamaan BAT-periaatteen mukaisella by-pass-järjestelmällä. Siinä normaalilla sateella kaikki vesi ohjataan järjestel-män kautta, mutta rankkasateella virtauksensäädin ohjaa öljynerotinjärjes-telmään ainoastaan sateen alkuosan vedet. Hulevesien hallintajärjestelmästä laaditaan rakennekuvat vuoden 2026 aikana.

Hulevesien tarkkailu (näytteenotto) toteutetaan sovitusta tarkkailupisteestä lupamääräysten mukaisesti.

Hulevesien tarkkailusuunnitelma, päivätty 4.9.2025, on liitteenä.

Valmistelija ja lisätietoja: Ympäristösihteeri, Leena Pelkonen,
puh 044 3686 729, etunimi.sukunimi@leppavirta.fi

Päätösesitys:

Keski-Savon ympäristölautakunta hyväksyy Pieksämäen Keräys Oy:n 4.9.2025 päivätyn hulevesien tarkkailusuunnitelman.

Tarkkailusuunnitelman yksityiskohtia voidaan tarvittaessa tarkentaa ja muuttaa rakennustöiden ja järjestelmän muutosten valmistuttua. Vähäinen tarkkailusuunnitelman muutos on delegoitu ympäristöpäällikölle (Keski-Savon ympäristölautakunta 12.6.2025 § 48).

Perustelut:

Toiminnanharjoittajan on oltava selvillä toimintansa ympäristövaikutuksista. Tarkkailun tarkoituksena on pitää sekä toiminnanharjoittaja että valvontaviranomaiset selvillä toiminnan terveys- ja ympäristövaikutuksista. Päätösten ja toiminnan suunnitelmallinen tarkkailu helpottaa viranomaistyökentelyä ja saatujen tietojen perusteella voidaan seurata toiminnan lainmukaisuutta ja päätöksessä annettujen määräysten noudattamista.

Sovelletut oikeusohjeet:

Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 6 §, 7 §, 8 §, 16 §, 17 §, 62 §, 64 §, 65 §.

Tätä päätöstä on noudatettava muutoksenhausta huolimatta (YSL 200 §).

Tämän päätöksen käsittelystä perittävä maksu on 195 euroa (Keski-Savon ympäristölautakunta 15.05.2025 / 36 §, kohta 28.4 Tarkkailusuunnitelman hyväksyminen)

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti

Jakelu: Pieksämäen Keräys Oy
Lupa- ja valvontavirasto (LVV)

Muutoksenhaku: Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen.

Pieksämäen Keräys Oy:n hulevesien tarkkailusuunnitelma		
Ympäristöluvan haltija	Päivämäärä	Tarkkailusuunnitelman versio
Pieksämäen Keräys Oy	4.9.2025	01_2025
Ympäristöluvan nro		Korvaa version

Tarkkailusuunnitelman laatija(t)	Vastuuhenkilöt
Bater Maria	Bater Maria
	maria.bater@fimetra.fi, 0400 672 472
	Kääriäinen Marko, toimitusjohtaja
	marko.kaariainen@pp.inet.fi, 0400 378 611

Päivämäärä	Versio	Kuvaus muutoksesta
4.9.2025	01_2025	Ensimmäinen versio

HULEVESIEN TARKKAILUSUUNNITELMA

1. Yleistä

Pieksämäen Keräys Oy:n konsolidoitu ympäristölupa (Vaasan Hallinto-oikeus päätös 1003/2022, Dnro 20428/03.04.04.19/2021) astui voimaan 16.5.2023. Uusi ympäristölupa korvasi aikaisemman, Pieksämäen seudun kansanterveystyön kuntayhtymän hallituksen 17.6.1998 myöntämän, silloisen voimassaolleen lainsäädännön mukaisen ympäristöluvan. Pieksämäen Keräys Oy:llä on lupa ottaa vastaan metalliromua, romuajoneuvoja, sähkö- ja elektroniikkaromua, puujätettä, sekalaista yhdyskuntajätettä, betoni- ja tiilijätettä, rakennusjätettä sekä akkuromua.

1.1 Ympäristöluvan määräykset hulevesien hallinnasta ja tarkkailusta

Ympäristöluvan lupamääräyksen 25. mukaisesti Pieksämäen Keräys Oy:n on esitettävä hulevesien tarkkailusuunnitelma Pieksämäen kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen hyväksyttäväksi. Tässä tarkkailusuunnitelmassa esitetään hulevesien hallintaan ja tarkkailuun liittyvät ympäristölupamääräykset sekä toimenpiteet, joilla näitä määräyksiä toteutetaan.

Laitoksen alueen muokkaaminen ja hulevesijärjestelmän rakentaminen on aloitettu. Hulevesien tarkkailusuunnitelmaa päivitetään rakennustöiden ja järjestelmän muutosten mukaan.

Ympäristöluvan määräysten mukaisesti pinnoitetuilta jätteiden käsittely- ja varastoalueilta hulevedet (sade- ja sulamisvedet) on johdettava hallitusti hulevesien käsittelyjärjestelmään, johon kuuluu rasvan- ja öljynerotinkaivot. Öljyn- ja rasvanerotinkaivojen jälkeen hulevedet voidaan johtaa maastoon. Erikseen määrätään, että esikäsittelemättömien romuajoneuvojen varastoalueen pintavedet on johdettava hallitusti sulkuventtiilillä varustettujen SFS-EN-mukaisen I-luokan öljynerotuskaivon sekä rasvanerottimen kautta maastoon. Öljyn- ja rasvanerotuskaivot on mitoitettava valumavesien määrän mukaisesti. Taulukossa 1 on esitetty ympäristölupamääräysten vaatimukset laitoksen eri piha-alueilta syntyvien hulevesien näytteenotosta, tarkkailuajankohdasta ja analysoitavista parametreista. Lisäksi ympäristöluvassa määrätään naapurikiinteistön kaivoveden laadun tarkkailusta.

Alueet	Näytteenottoaikka	Tarkkailuajankohdat	Analysoitavat parametrit
Pinnoitetut varasto- ja käsittelyalueet	Öljyn- ja rasvanerotinkaivojen jälkeinen näytteenottoaivo	Kerran vuodessa kevät- tai syyslivirtaama-kauden aikaan	PH, kiintoaines, sähkönjohtavuus, mineraaliöljypitoisuus (C ₁₀₋₄₀), liukoiset metallit ja kokonaisfosfori
Esikäsitlemättömien ajoneuvojen varastoalue	SFS-EN I luokan öljyn- ja rasvanerotinkaivojen jälkeinen näytteenottoaivo	Kerran vuodessa kevät- tai syyslivirtaama-kauden aikaan	PH, kiintoaines, sähkönjohtavuus, mineraaliöljypitoisuus (C ₁₀₋₄₀), liukoiset metallit ja kokonaisfosfori
Pinnoittamattomat varastoalueet	Kiinteistön laitokselta lähtevä oja	Kerran vuodessa kevät- tai syyslivirtaama-kauden aikaan	PH, sähkönjohtavuus, kemiallinen hapenkulutus (COD _{Mn}), öljyhiilivedyt, kokonaistyyppi- ja fosfori
Naapurikiinteistön (Kuusikko 593-421-4-43) kaivo	Kaivo	Kerran ensimmäisen toimintavuoden aikana ja toisen kerran viiden vuoden kuluttua toiminnan aloittamisesta.	PH, kiintoaines, sähkönjohtavuus, mineraaliöljypitoisuus (C ₁₀₋₄₀), liukoiset metallit ja kokonaisfosfori

Taulukko 1 Hulevesien ja kaivoveden tarkkailumääräykset

Lupamääräyksen mukaisesti laitoksen alueelta valuvien hulevesien laatua on tarkkailtava säännöllisesti ulkopuolisen toimijan toimesta ja näytteenottoon on käytettävä sertifioitua näytteenottajaa. Näytteenotto ja analysointi on tehtävä CEN-, ISO-, SFS- tai sitä vastaavan kansallisen tai kansainvälisesti yleisesti käytössä olevan standardin mukaisesti.

2. Vesien johtaminen alueella

2.1 Jätevedet

Kiinteistöllä ei muodostu jätevesiviemäriin johdettavia pintavesiä. Varsinaisia jätevesiä syntyy ainoastaan yrityksen toimistorakennuksessa, noin 30-50 m³ vuosittain. Pieksämäen Keräys Oy:n varsinaiset jätevedet ohjautuvat Naiskankaan vesiosuuskunnan hallinnoiman viemäriverkoston kautta Pieksämäen Vesi Oy:n viemäriverkostoon.

Korjaushallissa on öljynerotinkaivot (2 kpl). Tilassa tehtävissä huoltotöissä lattialle valuvat öljyt imeytetään imeytysaineisiin. Hallissa ei ole vesipistettä eikä viemäriiliittymää.

2.2 Hulevedet

2.1.1 Nykytilanne

Kiinteistön koko, jolla laitos sijaitsee, on 39 010 m². Laitoksen käytössä on tällä hetkellä noin 30 000 m². Kiinteistön pinta-ala jakaantuu seuraavasti:

- Asfaltoitua aluetta on noin 2 500 m². Siitä noin 2 000 m² on yläpihalla, jossa jätteen vastaanotto ja käsittely tapahtuu. Kiinteistön koillisosassa on noin 500 m² asfalttialuetta, joka on varattu puujätteen varastointia varten.
- Rakennettua, sadevesikaivoilla varustettua murskekenttää noin 12 000 m².
- Liikennealuetta noin 4 500 m²
- Loppu noin 20 000 m² on vanhaa kunnostamatonta, osittain rakennettua tai rakenteilla olevaa piha-aluetta. Osaa rakenteilla olevasta piha-alueesta täytetään MARA-kelpoisella betonimurskeella.

Tällä hetkellä suurin osa alueen hulevesistä ohjautuu laitoksen luode- ja pohjoispuolella oleviin ojiin sekä vähäisissä määrin myös kaakkoon suuntautuviin ojiin.

Laitoksen alueella hulevesijärjestelmä on rakenteilla. Piha-alueille on niiden korjauksen yhteydessä asennettu betonisia hiekanerotustilalla varustettuja sadevesikaivoja, joiden kautta hulevedet tullaan johtamaan öljyn- ja rasvanerotinkaivon kautta maastoon. Öljynerotinkaivoa ei ole vielä asennettu.

2.1.2 Hulevesien hallintasuunnitelma

Hulevesien käsittely tullaan toteuttamaan BAT-periaatteen mukaisella by-pass-järjestelmällä. Siinä normaalilla sateella kaikki vesi ohjataan järjestelmän kautta, mutta rankkasateella virtauksensäädin ohjaa öljynerotinjärjestelmään ainoastaan sateen alkuosan vedet.

Öljynerotinkaivo tulee olemaan standardin SFS-EN-858-1 I luokan öljynerotin. Öljynerotinkaivo varustetaan öljytilan täyttymisestä ilmoitettavalla hälytysjärjestelmällä, jota voidaan seurata jatkuvasti. Välittömästi öljynerotinkaivon jälkeen on näytteenotto- ja sulkuventtiilikaivo.


Hulevesien hallintajärjestelmästä laaditaan rakennekuvat vuoden 2026 aikana.

3. Valumavesien laadun ja hulevesien käsittelyjärjestelmän toiminnan tarkkailu

3.1 Tarkkailupisteet

3.1.1 Ojien tarkkailupisteet

Hulevesien tarkkailupiste on määritelty yhdessä Pieksämäen Vesi Oy:n edustajan ja Keski-Savon ympäristötoimen Pieksämäen toimipisteen ympäristösihteerin kanssa 30.9.2025.

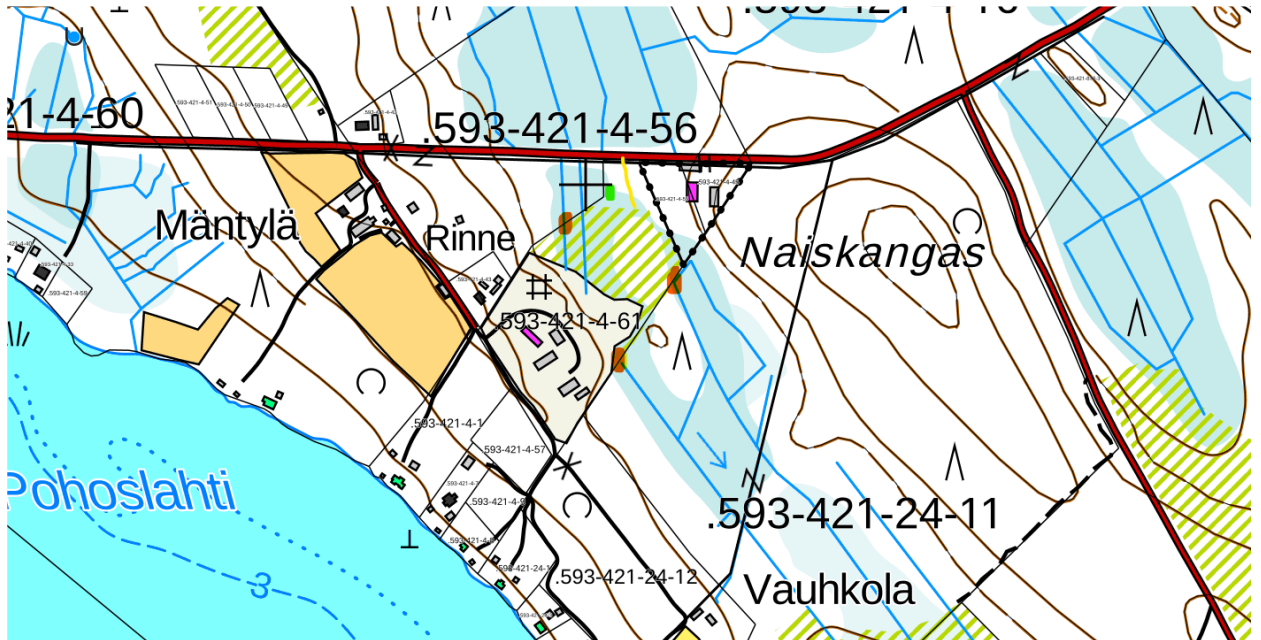

Kuva 1 Näytteenottopaikat kartalla

Kuvassa 1 valittu näytteenottopaikka on merkitty vihreällä. Tälle kertyy suurin osa alueen sulamis- ja sadevesistä.

Tarkempi näytteenottopaikka merkitään ja dokumentoidaan näytettä otettaessa.

3.1.2 Öljynerotinkaivo

Välittömästi öljynerotinkaivon jälkeen järjestelmässä tulee sijaitsemaan näytteenottokaivo, josta näyte hulevesijärjestelmän kautta kulkeneiden vesien osalta otetaan.

3.2 Tarkkailuajankohdat ja analyysit

Ympäristöluvan määräykset hulevesien tarkkailuajankohdista ja tehtävistä analyyseistä on esitetty taulukossa 1.

Sade- ja sulamisvesitarkkailua tehdään pääsääntöisesti sulan maan aikana kevät- tai syysvirtaamakauden aikana. Näiden lupamääräysten lisäksi ympäristöluvassa määrätään, että pintavesinäytteitä on otettava kaksi kertaa vuoden kuluessa muutetun toiminnan aloittamisesta siten, että näytteiden otto ajoittuu huhti-/toukokuulle ja loka-/marraskuulle.

4. Vaaralliset ja haitalliset aineet

4.1 Romuajoneuvojen esikäsittelyssä syntyvät öljyt ja muut vaaralliset nesteet

Laitoksella ei vielä esikäsitellä ajoneuvoja.

4.2. Moottoripolttoöljysäiliö

Öljysäiliön sijainti tarkentuu, kun kaksoisvaipallinen säiliö saadaan asennettua paikoilleen. Öljysäiliön lähellä on imeytysainetta.

4.3 Muut haitalliset aineet

Huoltotoiminnassa käytettävät nesteet ja öljyt varastoidaan huoltohallissa tai varastokontissa. Hallin lattialle valuneet öljyt imeytetään imeytysaineilla tai -liinoilla.

5. Laitoksen toimintojen tarkkailu

Laitoksen toimintoja tarkkaillaan Pieksämäen Keräys Oy: jätteen käsittelyn seuranta- ja tarkkailusuunnitelman mukaisesti. Tarkkailusta pidetään kirjaa.

6. Poikkeavat tilanteet

Hulevesiin liittyvistä poikkeavista tilanteista ilmoitetaan Keski-Savon ympäristötoimelle ja Pieksämäen Vesi Oy:lle.

7. Laadunvarmistus ja raportointi

Näytteenotossa, niiden menetelmissä ja analysoineissa käytetään ulkopuolista asiantuntijaa. Ne suoritetaan CEN-, ISO-, SFS- tai sitä vastaavan kansallisen tai kansainvälisesti yleisesti käytössä olevan standardin mukaisesti. Tarkkailun tulokset toimitetaan valvoville viranomaisille heti niiden valmistuttua.

Hulevesitarkkailun tulokset ilmoitetaan myös vuosittain YLVA-tietojärjestelmään vuosiraportin yhteydessä.

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

Tämän kokouksen päätökset § 1–5, 11, 12

koskevat kuntalain 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa ja niihin ei saa hakea muutosta.

Tämän kokouksen päätökseen § 6–8

oikaisuvaatimusohje on kokonaisuudessaan päätöksen liitteenä.

Tämän kokouksen päätökseen § 9

haetaan muutosta kirjallisella valituksella **Itä-Suomen hallinto-oikeudelta** 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi saamisesta.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jona päätös on luovutettu asianomaiselle tai hänen lailliselle edustajallensa. Postitse tavallisena kirjeenä lähetetystä päätöksestä katsotaan asianosaisen saaneen tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä päätöksestä katsotaan asianomaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulukuun tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka on osoitettava Itä-Suomen hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava

- päätös, johon haetaan muutosta,
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi sekä
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan tai kirjelmän muun laatijan nimi ja kotikunta sekä postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Valituskirjelmään on liitettävä

- päätös, johon haetaan muutosta alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
- asiakirjat joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
- asiamiehen on tarvittaessa liitettävä valtakirja

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle valitusajan kuluessa ennen sen viimeisen päivän virka-ajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan kuluessa.

Yhteystiedot: Itä-Suomen hallinto-oikeus

Minna Canthin katu 64, PL 1744
70101 Kuopio
puhelin: 029 56 42502
faksi: 029 56 42501
sähköposti: ita-suomi.hao@oikeus.fi
Asiakaspalvelu on avoinna 8.00–16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa <https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>

Oikeudenkäyntimaksu

Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (1455/2015) 2 §:n nojalla muutoksenhakijalta voidaan periä oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa. Ajantasainen tieto oikeudenkäyntimaksuista löytyy [Tuomioistuinlaitoksen sivustolta](#).

Tämän kokouksen päätökseen § 10

ja/tai asian käsittelystä perittävään maksuun saa hakea valittamalla muutosta **Vaasan hallinto-oikeudelta**.

Valitusaika

Päätös annetaan tiedoksi julkisella kuulutuksella kaupungin verkkosivuilla. Määräaika valituksen tekemiseen on 30 päivää tämän päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisille asiakirja katsotaan annetun tiedoksi kolmantena päivänä (sähköisen) viestin lähettämisestä tai seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä. Yleistiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kyseisestä julkaisemisajankohdasta.

Valitusoikeus

Valitusoikeus on asianosaisella sekä rekisteröidyillä yhdistyksillä tai säätiöillä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristöön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät, toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät, alueellisella ELY-keskuksella sekä vaikutusalueen kunnan ympäristösuojeluviranomaisella ja muulla asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella.

Valituksen sisältö

Valituksessa on ilmoitettava:

1. Mitä päätöstä valitus koskee
2. Miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä vaaditaan muutettavaksi
3. Perusteet, joilla muutosta vaaditaan
4. Mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu

valittajaan

5. Valittajan nimi ja yhteystiedot mukaan lukien se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, on valituksessa mainittava myös tämän yhteystiedot. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallinto-oikeudelle.

Jos usea tekee valituksen yhdessä, voidaan joku heistä ilmoittaa yhdyshenkilöksi.

Valituksen liitteet

1. Päätos, johon haetaan muutosta valitusosoituksineen
2. Tieto siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, esimerkiksi kopio saantitodistuksesta tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
3. Asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu päätöksen tehneelle viranomaiselle
4. Asiamiehen on liitettävä valitukseen valtakirja, ellei hän ole asianajaja, julkinen oikeusavustaja, luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista annetussa laissa tarkoitettu luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja tai toiminut asiamiehenä asian aikaisemmassa käsittelyvaiheessa hallintomenettelyssä tai tuomioistuimissa.

Valituksen toimittaminen

Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitus hallinto-oikeuteen on tehtävä kirjallisesti. Valituksen voi toimittaa hallinto-oikeudelle henkilökohtaisesti, lähetin tai asiamiehen välityksellä. Valituksen voi toimittaa myös postitse, sähköpostitse, telekopiona hallinto-oikeuden kirjaamoon tai sähköisen asiointipalvelun kautta. Valitusasiakirjojen on oltava perillä hallinto-oikeudessa valitusajan viimeisenä päivänä klo 16.15 mennessä.

Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamon yhteystiedot

käyntiosoite.	Korsholmanpuistikko 43, 4. krs
postiosoite:	PL 204, 65101 Vaasa
puhelin.	029 56 42780
faksi:	029 56 42760
sähköposti:	vaasa.hao@oikeus.fi
aukioloaika:	klo 8-16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa <https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>

Oikeudenkäyntimaksu

Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (1455/2015) 2 §:n nojalla muutoksenhakijalta voidaan periä oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa. Ajantasainen tieto oikeudenkäyntimaksuista löytyy [Tuomioistuinlaitoksen sivustolta](#).

